


Утверждаю :
Технический директор
ООО "Крастяжмашэнерго"

А.Л. Аронов
" " _____ 2009 г.

ООО "Крастяжмашэнерго"
ПРОМПЛОЩАДКА

6 кВ. + 10 кВ.
Суточный график нагрузки.
16 декабря 2009 г.
тах
Кзап = 257994 : 12453 = 0,86

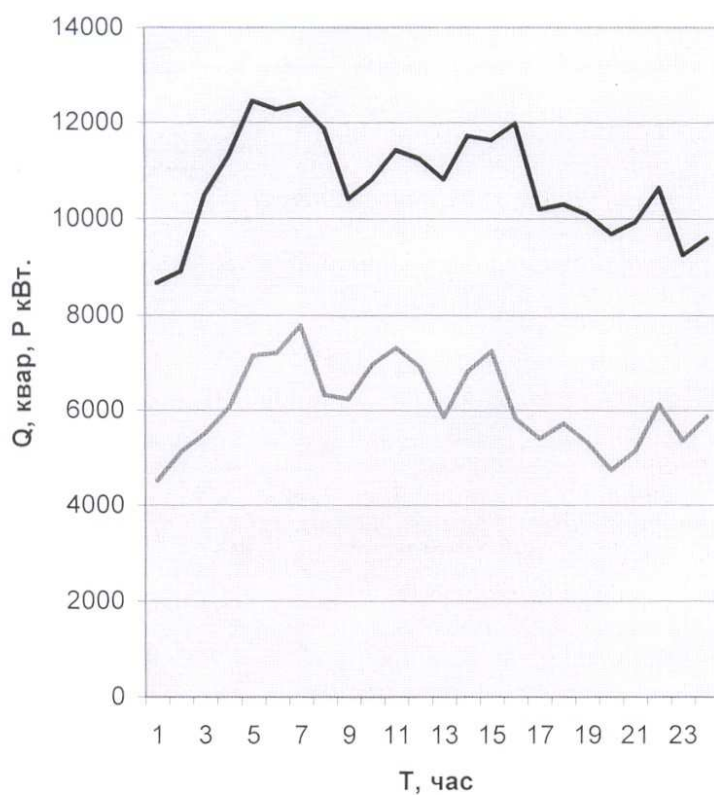

Т час.	Р кВт.	Q квар.
1	8666	4512
2	8903	5123
3	10496	5514
4	11303	6060
5	12453	7149
6	12272	7215
7	12395	7782
8	11871	6325
9	10402	6243
10	10804	6964
11	11418	7315
12	11234	6910
13	10810	5858
14	11718	6817
15	11632	7248
16	11978	5828
17	10188	5405
18	10289	5722
19	10079	5320
20	9686	4739
21	9923	5141
22	10634	6126
23	9247	5363
24	9593	5867

257994

исп. Вагула С.В.
т.281-176