

Утверждаю :  
 Технический директор  
 ООО "РТК"




**ООО "РТК"  
 ПРОМПЛОЩАДКА**

**Суточный график нагрузки.**

**16 июня 2010 г.**

$K_{заг} = 110163 : 8441 : 15 = 0,87$

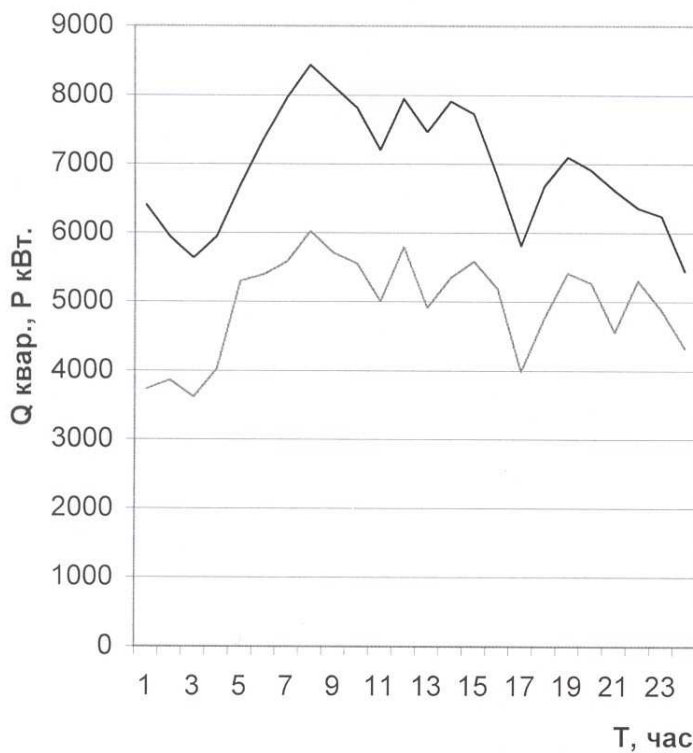

Т	Р	Q
час.	кВт.	квар.
1	6402.5	3732.2
2	5944.1	3860.6
3	5633.5	3618
4	<b>5946.2</b>	4024.6
5	<b>6692.2</b>	5298.8
6	<b>7368.5</b>	5395.2
7	<b>7970</b>	5585.1
8	<b>8441.3</b>	6022.2
9	<b>8127.4</b>	5708.7
10	<b>7820.5</b>	5553
11	<b>7202.5</b>	5007.8
12	<b>7952.1</b>	5796.7
13	<b>7465.2</b>	4912.8
14	<b>7912.9</b>	5349.1
15	<b>7727</b>	5583.5
16	<b>6815.1</b>	5190.1
17	<b>5810.3</b>	3983.5
18	6681.2	4757
19	7102.7	5414.2
20	<b>6911.5</b>	5270.2
21	6616.1	4558.5
22	6360	5304.5
23	6240.9	4879.6
24	5438.9	4323.4

166582

Исп. Вагула С.В.

*Вагул*

*23.06.10*

*Вагул*